

SAFETY GUARD

バルク専用 セーフティガード

バルク貯槽（貯蔵能力 1,000kg 未満）



UTIC

<http://utic.jp>

UTIC

UTIC-700

UTIC-1000

UTIC-1300


UTIC-700A

UTIC-1000A

UTIC-1300A

UTIC-G7A

UTIC-770

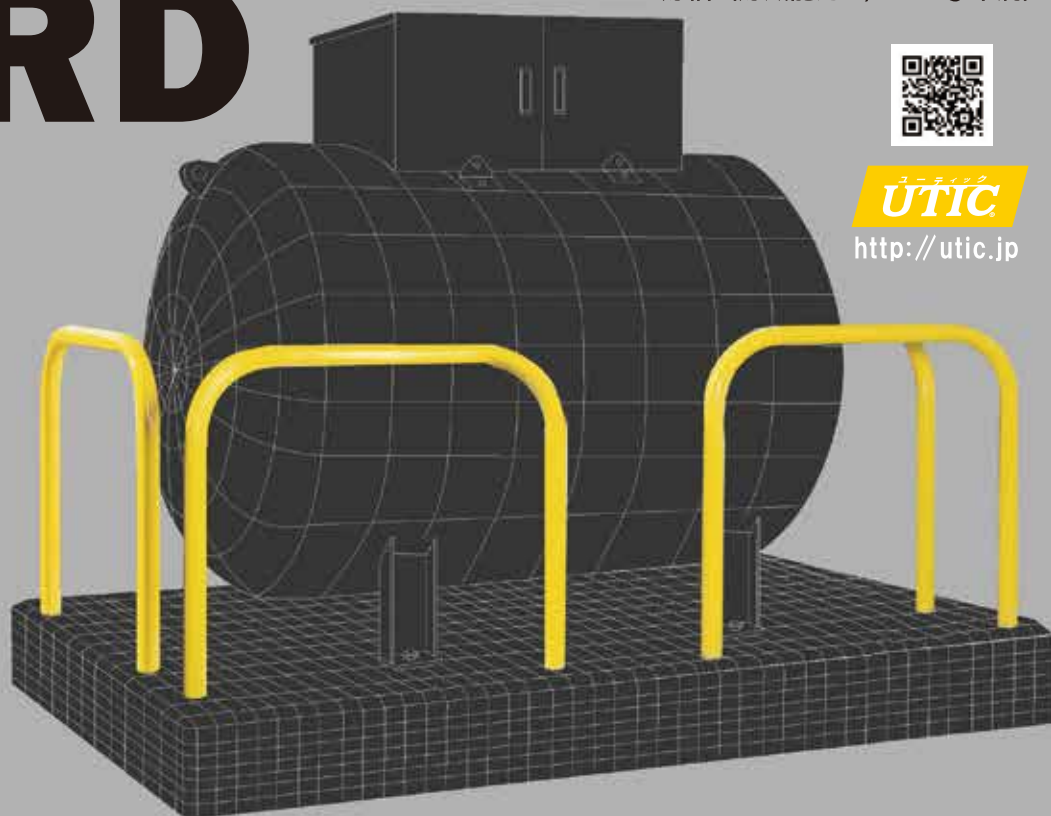

セーフティガード仕様


材質：一般構造用炭素鋼管 $\Phi 60.5 \times 2.8t$

塗装：黄色（危険注意色）高級粉体塗装仕上げ

参考

- ※ LP ガス業界では、危険の状態を警告する場合は黄赤、取り扱い上（行動上）の注意を喚起する場合には黄色を使用することに統一・決定しています。（平成 7 年 3 月）
- ※ バルク貯槽（貯蔵能力 1000kg 未満）の表示の設置規則19条三 八（9）（10）に規定されている表示はバルク貯槽又は当該貯槽の周囲の見やすい個所に表示することになっています。即ちバルク貯槽自体又は周囲の見やすい個所（高さ 1m～1.5m 位に掛かる個所が適当と思われる）に表示をしなくてはならないことになっています。


弊社はこの表示用スタンド（UTIC-500S）を別途販売していますのでご利用の際はお問い合わせください。
当該スタンドは、ガスメーターも取り付けられるようになっています

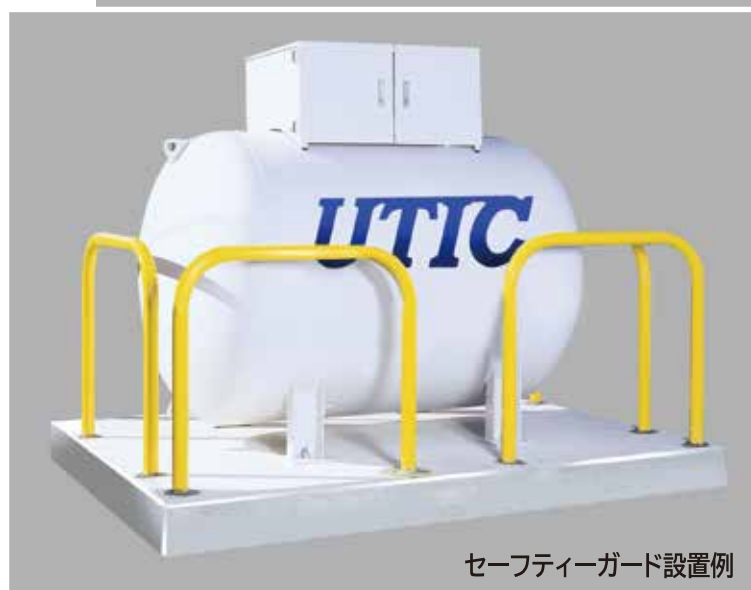


セーフティガード設置例

液石法施行規則第 19 条三（二）地盤面上に設置するバルク貯槽は自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
液石法施行規則第 19 条三（ホ）地盤面上に埋設するバルク貯槽はバルク貯槽を埋設した場所に自動車等車両が乗り入れることのないような措置を講ずること。


UTIC-700

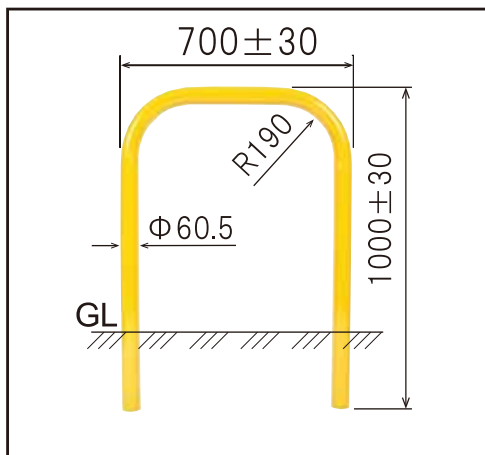

UTIC-1000

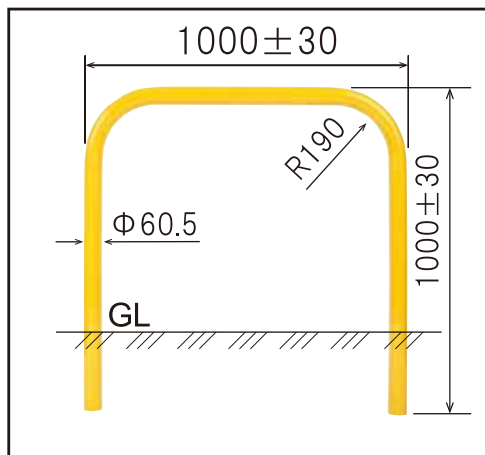


UTIC-1300

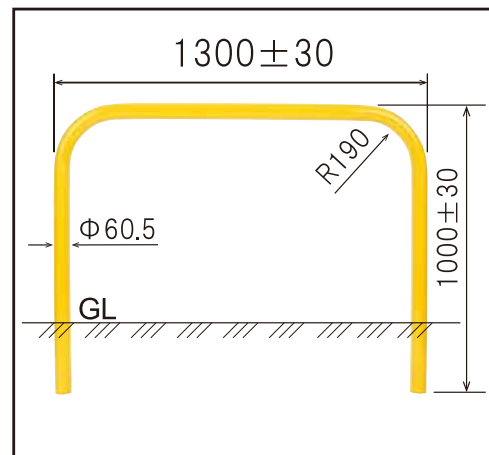


UTIC-700A

700A 型アンカー式

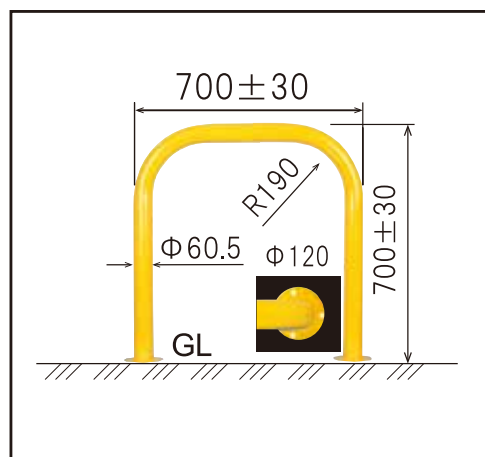


UTIC-1000A

1000A 型アンカー式

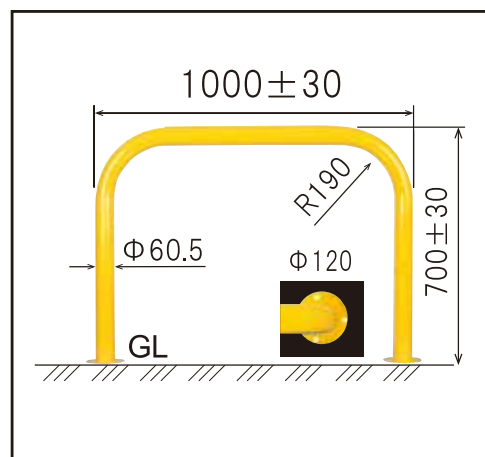


UTIC-1300A

1300A 型アンカー式

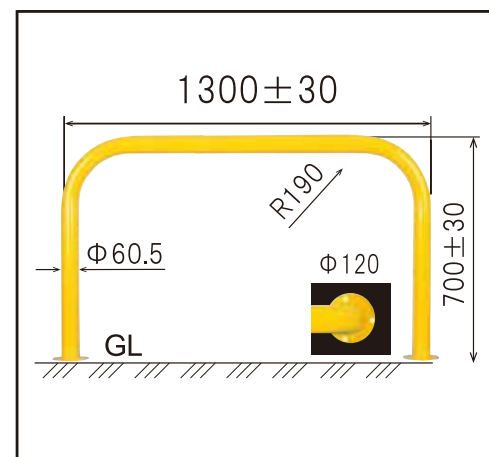

UTIC-G7A

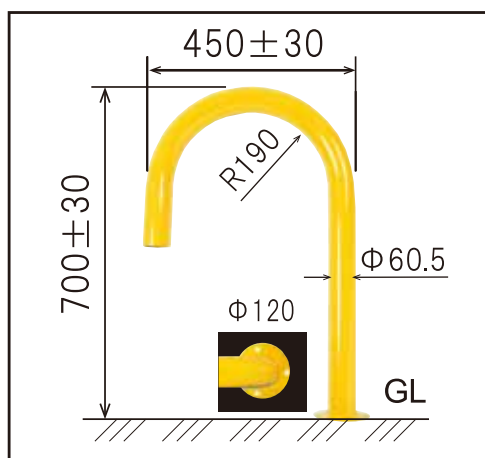

UTIC-770

補強支柱※オプション

