
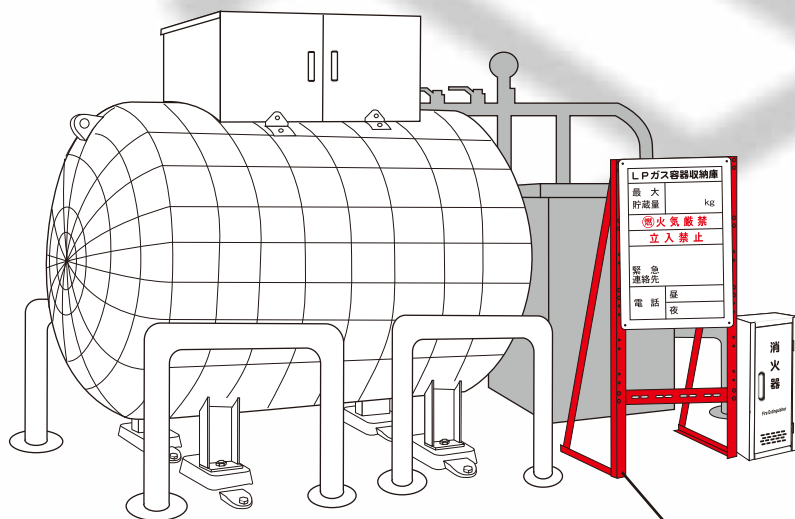


BULK Supply equipment Stand

バルク供給機器スタンド
(オールアルミ・10年保証)

UTIC-500S
UTIC-300S

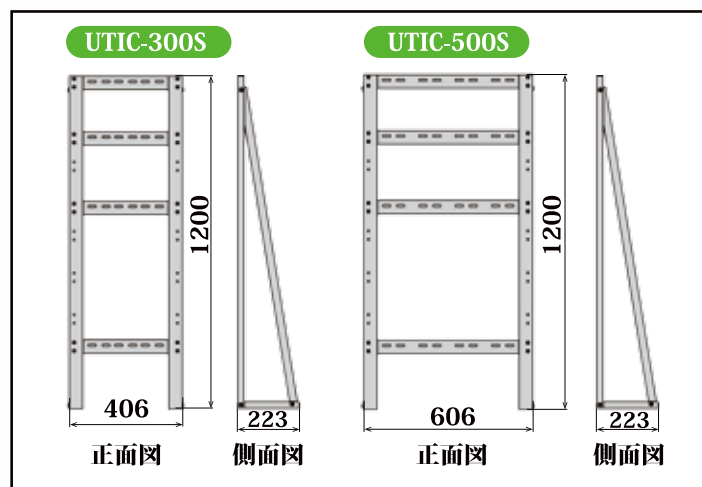

参考

【バルク貯槽(貯蔵能力1000kg未満)の表示の設置】
液石法 規則19条三 八(9)(10)に規定されている表示は、バルク貯槽又は当該貯槽の周囲の見やすい箇所に表示する事になっています。即ちバルク貯槽自体か又は周囲の見やすい箇所(高さ1m～1.5m位にかかる箇所が適当と思われる)に表示をしなくてはならないことになっています。

No	品名	材質	寸法	数量
1	支柱	アルミA6063S	L型3t 25×50	2
2	横棧	アルミA6063S	L型3t 25×50	4
3	補強棧	アルミA6063S	L型3t 25×50	2
4	ベース	アルミA6063S	L型3t 25×50	2
5	アンカー	JIS G4041 S45C	φ8×50	4セット
6	ボルト	ステンレス	M6×18	6セット
7	ボルト	ステンレス	M6×15	16セット

※スタンドは組立て完成したものを出荷致します。

* 設置はアンカーで固定して下さい。(アンカー下穴ドリルはφ8.5)
* ガスメーターも取り付けられます。

