

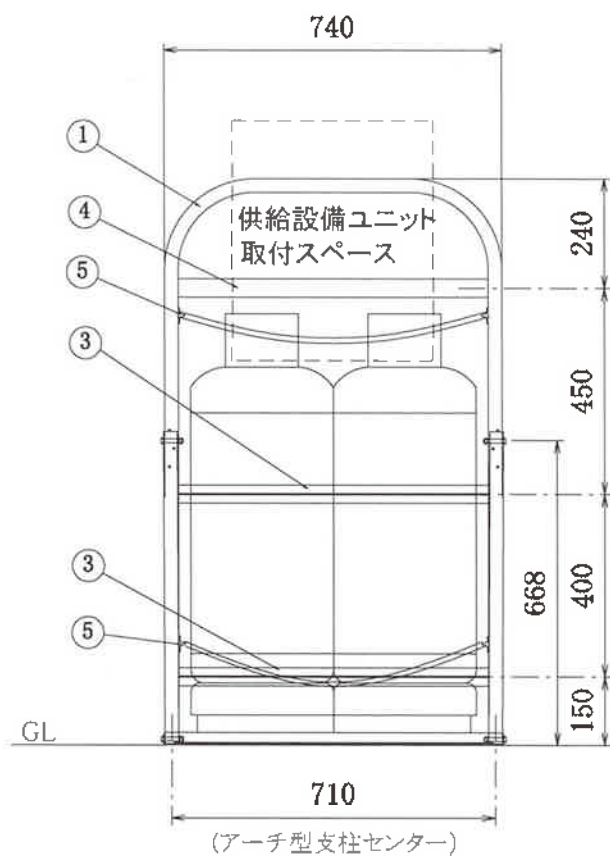
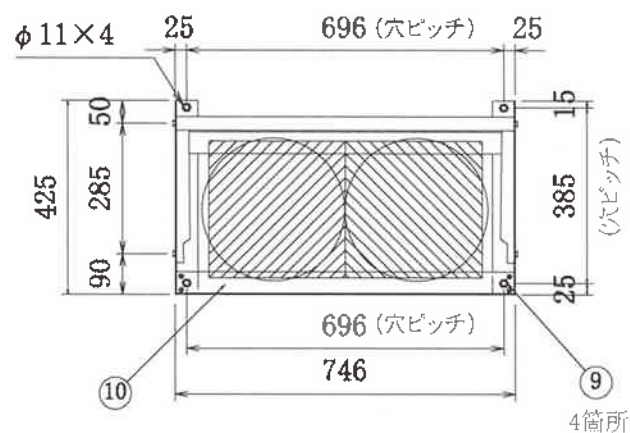





- 1) ブロック置き台⑦の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑦で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②を短ボルト⑧で固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き打ち込み杭⑨で固定する。
- 4) ブロック置き台にコンクリートブロック平板を置く。

No.	品名	材質・寸法	数量
11			
10	ブロック置き台	アルミ A6063S ・ T5 L型 25×50×3t	1
9	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ $\phi 10 \times 300$	4
8	短ボルト	SUS M8×18	2
7	長ボルト	SUS M8×45	2
6	ボンベチェーン	SWRM $\phi 4 \times 1600$	2
5	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	4
4	調整器取付枠	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	1
3	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	2
2	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型 30×30×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30×30×3t	1

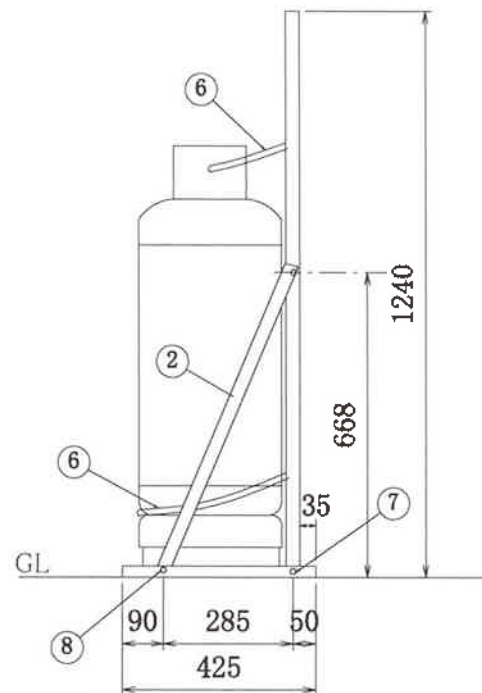

コンクリート
ブロック平板
厚み:60



* 震度7 (818gal程度) の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

品名	ボンベホルダー
機種	UTIC-202
作成日 '11. 3. 9	高橋産業株式会社