

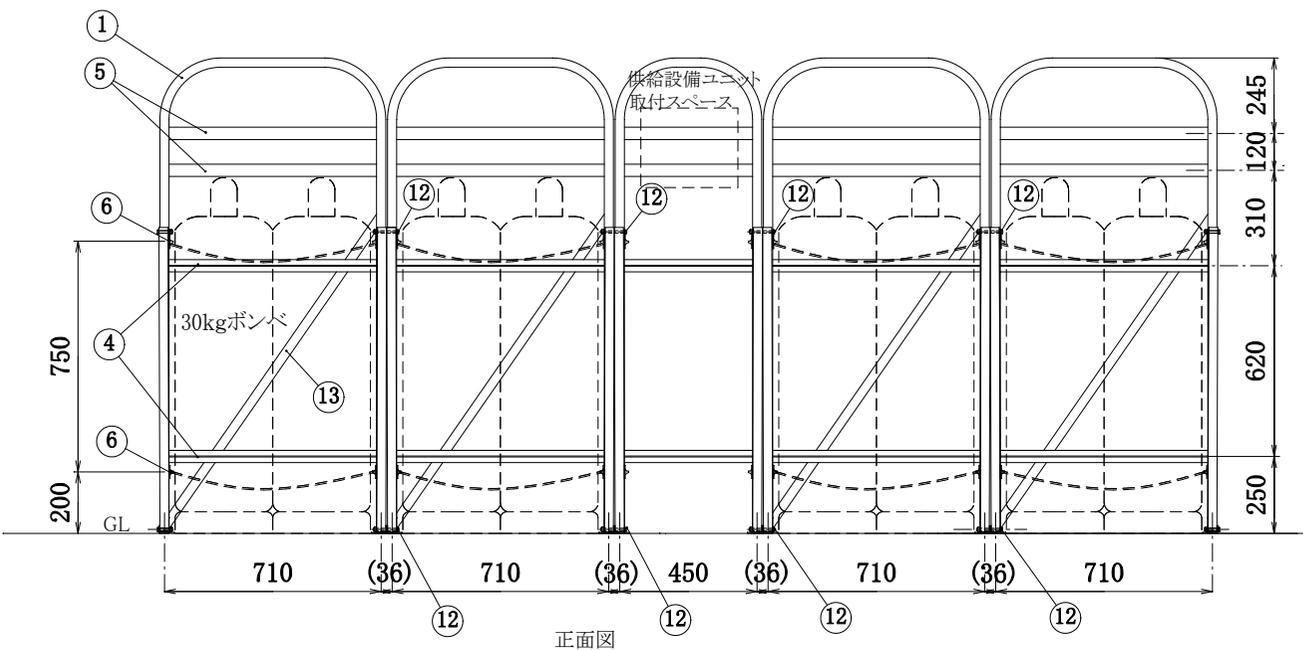


- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨(連結側はボルト⑫)で固定する。
 - 2) L型補強アングル③をアーチ型支柱①の左右にボルト⑨(連結側はボルト⑫)で取付け、もう片側をボルト⑩(連結側はボルト⑪)で設置アングル②に取り付ける。
 - 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアーチ型支柱①はボルト⑫でL型補強傾斜アングル③はボルト⑪で3台を接続して下さい。
 - 4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて20本のアンカー⑧で固定する。
- * ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

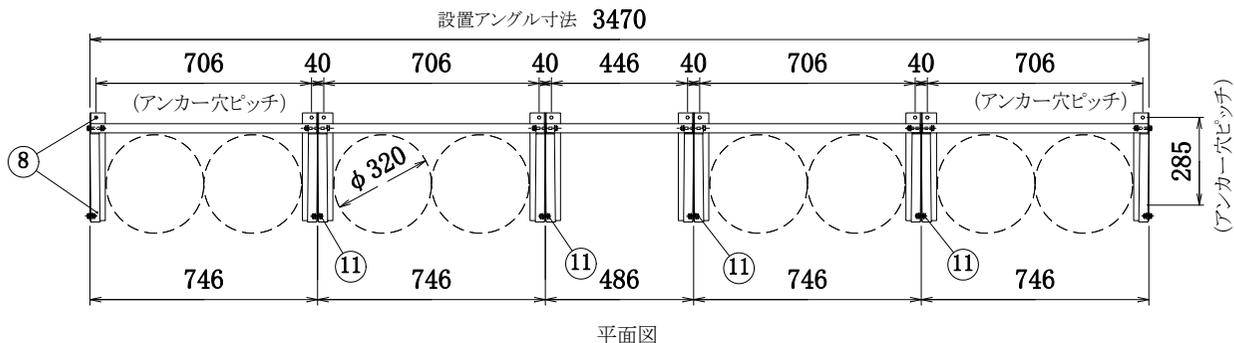

No.	品名	材質	寸法	数量
13	補強バー	アルミ A6063S	30×3t	4
12	ボルト(連結用)	SUS	M8×80	8
11	ボルト(連結用)	SUS	M8×25	4
10	ボルト	SUS	M8×18	2
9	ボルト	SUS	M8×45	2
8	アンカーボルト		φ8×50	20
7	ボンベチェーンW	ユニクロ鍍金	φ4×1600	8
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		20
5	架台取付棧	アルミ A6063S・T5 T型	20×40×3t	10
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S・T5 T型	20×40×3t	10
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型	30×30×3t	10
2	接地アングル	アルミ A6063S・T5 L型	25×50×3t	10
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角	30×30×3t	5

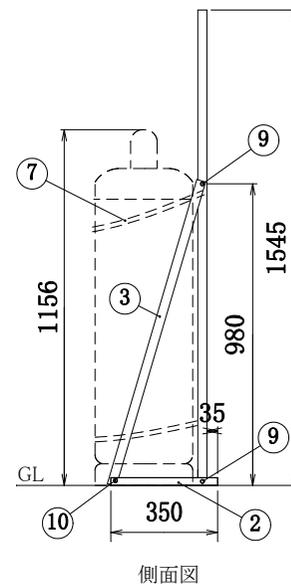

※ 震度7(818gal程度)の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社

品名
機種

ボンベホルダー (30kg容器用)
UTIC-309XK

縮尺 /
設計
15.12.10

図番