


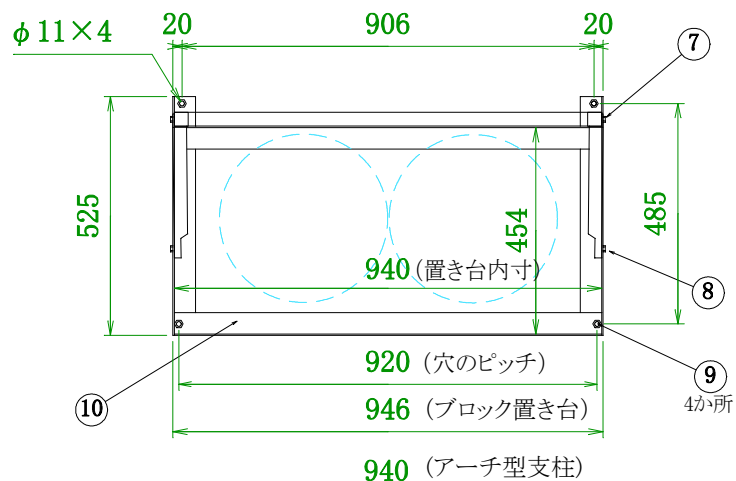





- 1) ブロック置き台⑩の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑦で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②をボルト⑧で固定する。
- 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置き打ち込み杭⑨で固定する。
- 4) ブロック置き台にコンクリートブロック平板を置く。

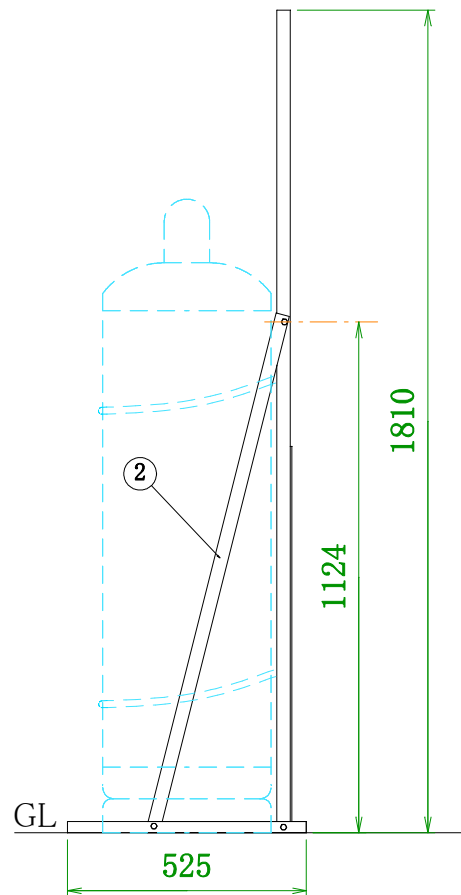

* 震度7 (818gal程度) の強い地震でも
ガスボンベを、転倒させない為に必ず
ボンベチェーンは上下2本懸けとして
下さい。

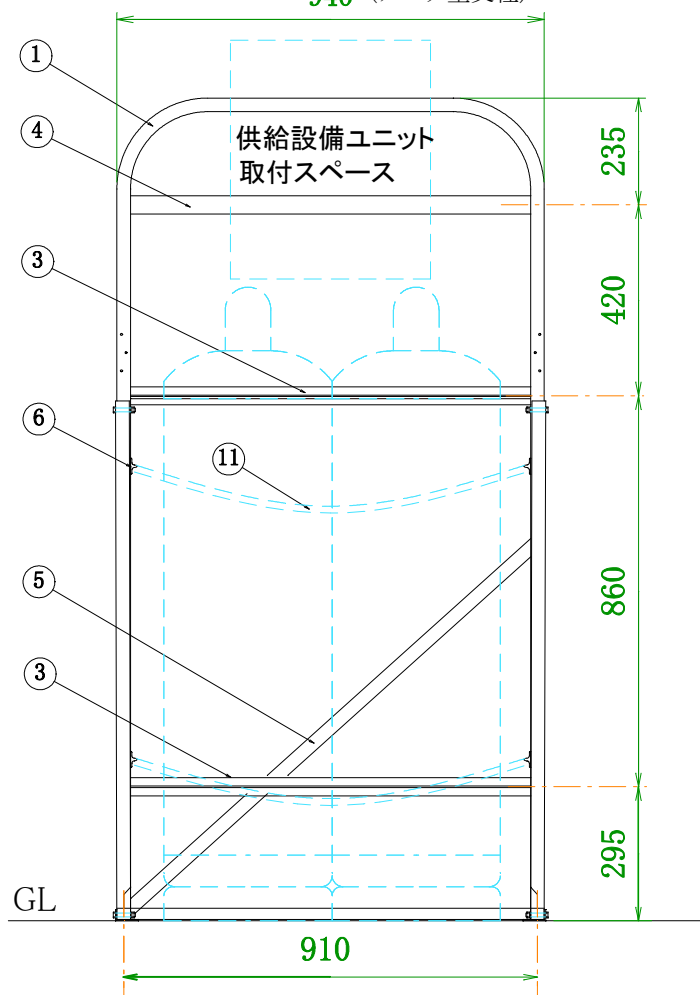

11	ボンベチェーン	SWRM	φ 4×1600	2
10	ブロック置き台	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	1
9	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ	φ 10×300	4
8	ボルト	SUS	M8×18	2
7	ボルト	SUS	M8×45	4
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		4
5	筋 交	アルミ A6063S・T5 ・フラット	30×3t	1
4	調整器取付枠	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	1
3	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	2
2	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	1
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量	

品名	ボンベホルダー
機種	UTIC-502
作成日 '09. 2. 3	高橋産業株式会社