




平面

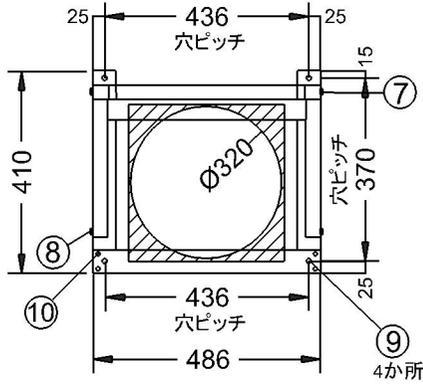


正面

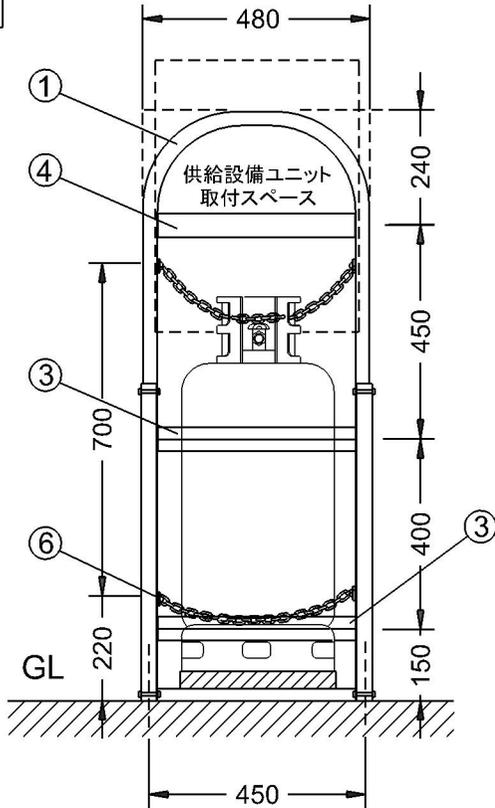

右側面

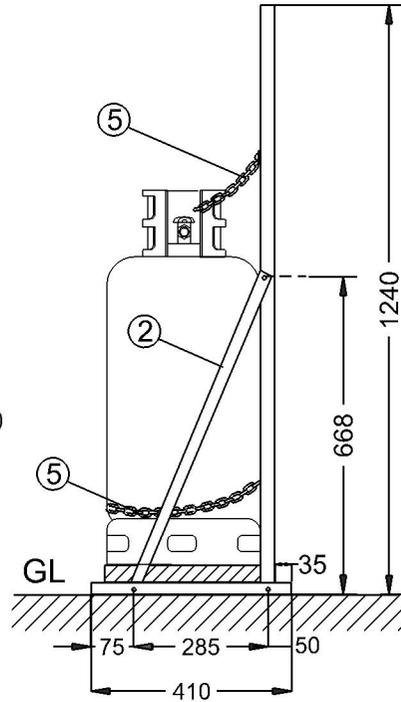


背面

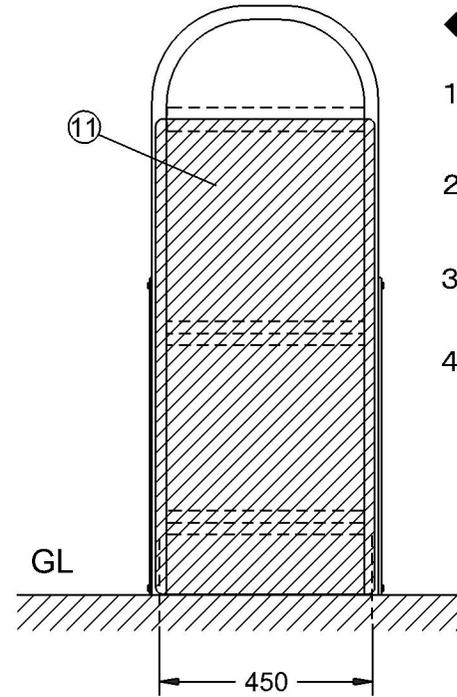

◆ポンベホルダーの設置手順

- 1) ブロック置き台⑩の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルト⑦で固定する。
- 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アンクル②を短ボルト⑧で固定する。
- 3) 組立完了後、ポンベホルダーの設置個所に置き打ち込み杭⑨で固定する。
- 4) ブロック置き台にコンクリートブロック平板を置く。

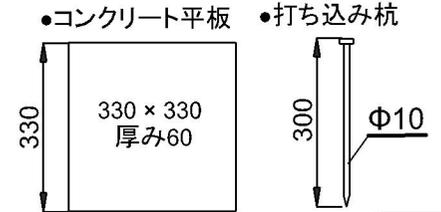

11	背面パネル	ガルファン カラー鉄板 0.6t	1
10	ブロック置き台	アルミA6063 ・ T5 L角 25×50×3t	1
9	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ Φ10×300	4
8	短ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	2
7	長ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	4
6	ポンベチェーン用フック	ADCアルミダイカスト	4
5	ポンベチェーン	SWRM Φ4×1100	2
4	調整器取付枠	アルミA6063 ・ T5 T角 20×40×3t	1
3	ポンベ転倒防止柵	アルミA6063 ・ T5 T角 20×40×3t	2
2	補強傾斜アンクル	アルミA6063 ・ T5 L角 30×30×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミA6063 ・ T5 角 30×30×3t	1
No.	品名	材質・寸法	数量

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスポンベを転倒させない為にポンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名 ポンベホルダー
機種 UTIC-201P

縮尺
設計 23.06.08

更新日
△23.08.22
図番
作者 N.IMAI