
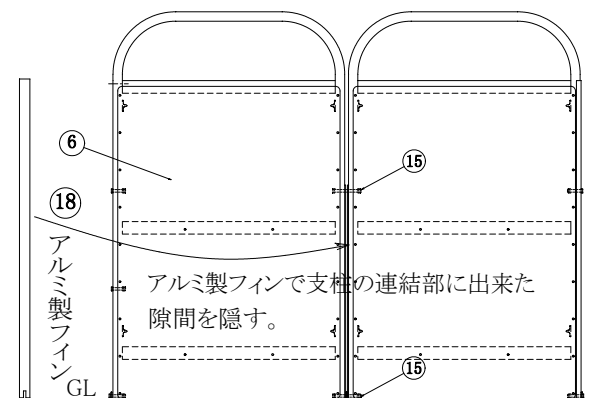
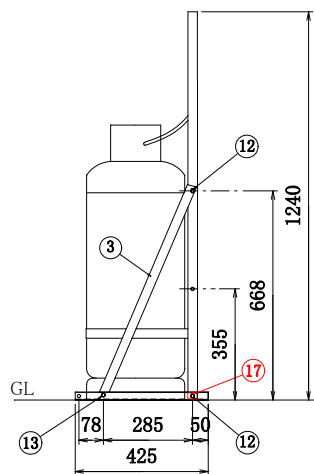
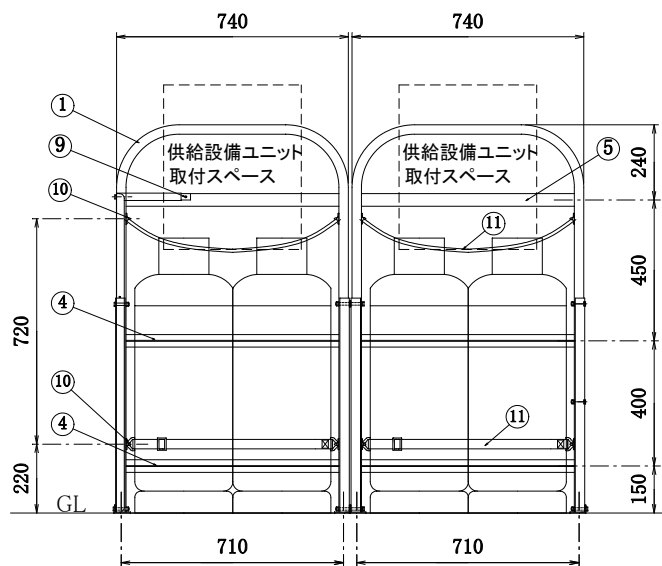
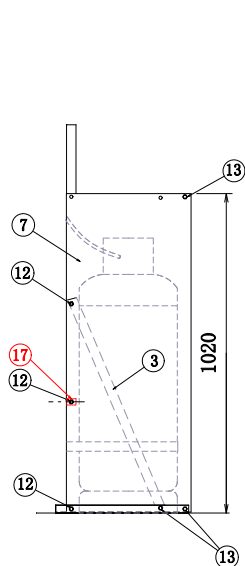


⑰ アルミ製角座金 厚み3

※ アルミ製角座金⑰はアーチ型支柱①と組立説明書で指示してある箇所の各部材とのボルト締めつけ部のすき間に挿入して下さい。

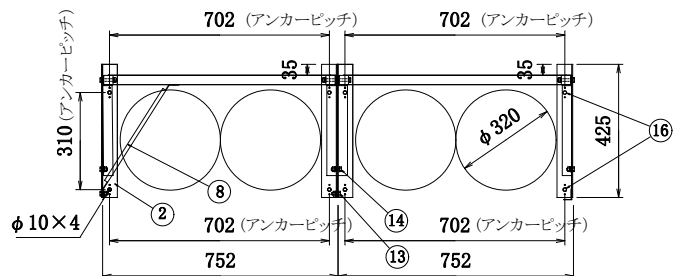

※向かって左側面隔壁仕様 ※背面パネル有

18	アルミ製フィン	アルミ 0.2t×33×1588	1
17	アルミ製角座金	アルミ 3t	2
16	アンカーボルト	SWCH8 ユニクロ $\phi 8 \times 50$	8
15	ボルト	SUS M8×80 ワッシャーナットセット	2
14	ボルト	SUS M8×25 ワッシャーナットセット	1
13	ボルト	SUS M8×18 ワッシャーナットセット	5
12	ボルト	SUS M8×45 ワッシャーナットセット	5
11	ボンベチェーン W 保安ベルト CBS-1600	SWRM $\phi 4 \times 1600$ ポリエステル 30×1600	2 2
10	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	8
9	パネル補強枠取付用ビス	SUS ナベ M5×14 ワッシャーナットセット	1
8	側面隔壁パネル補強枠	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
7	側面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
6	背面隔壁パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
5	調整器取付枠	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	2
4	ボンベ転倒防止枠	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t	4
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型 30×30×3t	4
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型 25×50×3t	4
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30×30×3t	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

* 震度7 (818gal程度)の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に

必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社

品名
機種

スマート隔壁ホルダー
UTIC-204KI (アンカー仕様)

縮尺 /
設計, 21. 8.3

図番