


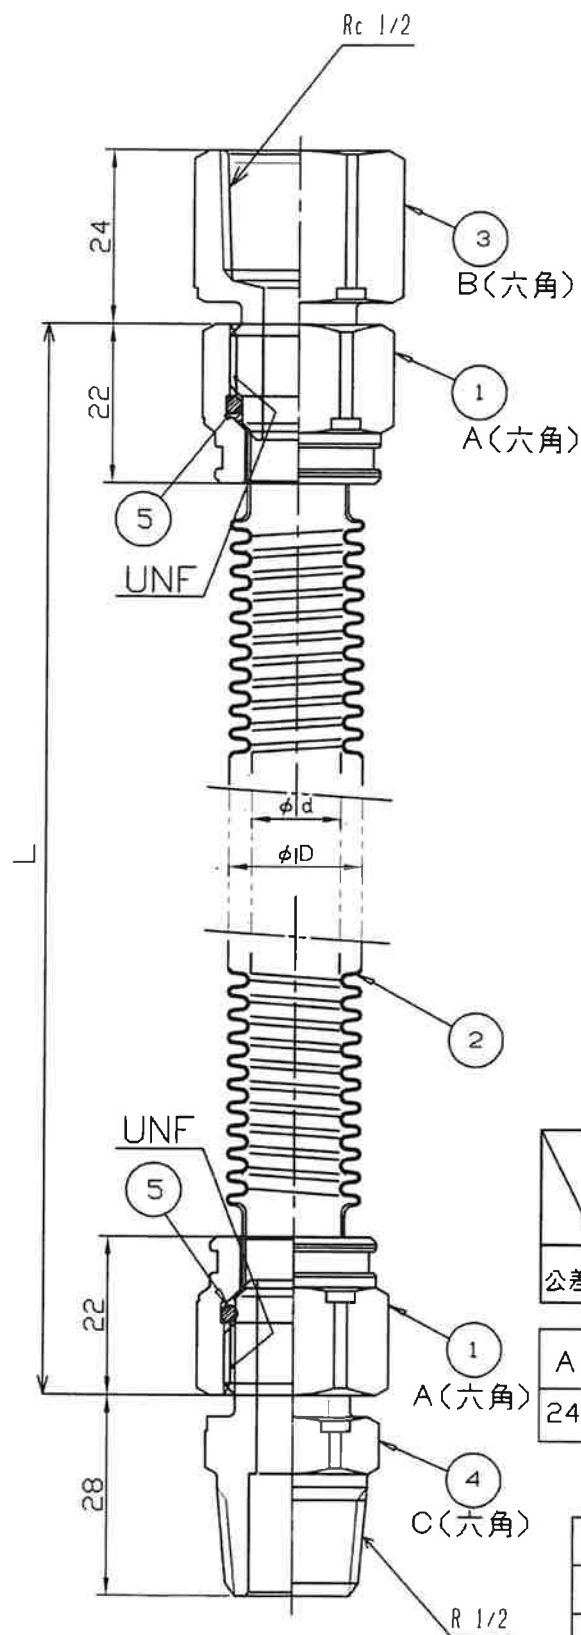

特 性 値

耐 圧 試 験：1.8MPa水压1分保持
 気 密 試 験：0.35MPa空気圧1分保持
 引 張 試 験：荷重1.4KN、0.35MPa空気圧5分保持
 屈 曲 試 験：57mmφ円棒に左右交互180°曲げ30回
 20KPa空気圧、もれ試験
 ネ ジ リ 試 験：左右交互90°ネジリ20回、20KPa空気圧
 もれ試験
 反 復 取 付 試 験：継手金具締付力22.0N・mから43.0
 N・mまで20KPa空気圧もれ試験
 継手金具部より60°左右曲げ55°回転8回
 繰り返し
 耐 締 付 試 験：継手金具締付力44.0N・m、20KPa空気
 圧もれ試験
 衝 撃 試 験：前項の締付力の状態、継手金具に13.5N・mの
 衝撃力を加え20KPa空気圧もれ試験
 耐 熱 試 験：430℃以上15分保持後、引張試験、気密試験
 耐 食 試 験：家庭用洗剤35℃以上－45℃以下1週間
 食用油20℃以上－35℃以下24時間150℃
 以上10秒
 塩素系漂白剤35℃以上－45℃以下1週間
 食酢20℃以上－30℃以下24時間
 石鹼水35℃以上－45℃以下24時間
 耐力面食割れ試験：20％塩化ナトリウム3,000cc＋1％亜硝酸
 ナトリウム10cc、沸騰下、14時間浸漬、
 20KPa空気圧もれ試験
 塗装品条件同じ
 流 量 試 験：0.95m³/h以上
 塗料耐候試験：サンシャイン200時間
 耐耐燃・難燃試験：屈曲試験15回以上、ネジリ試験10回以上、
 反復取付試験4回以上を行い、塗料が剥
 げないこと。
 温度200℃で難燃性を有すること

	L									
	200	250	300	350	400	450	500	600	900	1200
公差	+3%,-2%									

A	B	C	ϕD	ϕd	R	R _c	UNF
24	26	22	18.513	13.25 ^{+0.25} _{-0.25}	1/2	1/2	3/4-16UNF

5	○リング	2	NBR	P16 継ぎ2,4
4	オスニップル	1	C3604BD	Ep-Cu/Ni5b,Cr0.1r
3	メスニップル	1	C3604BD	Ep-Cu/Ni5b,Cr0.1r
2	チューブ	1	SUS304	ポリエス ^ル 樹脂塗装
1	袋ナット	2	C3604BD	Ep-Cu/Ni5b,Cr0.1r

△	2015 / 12 / 25	袋ナット個数変更		品番	品名	数量	材質	塗装
△	2013 / 07 / 18	製品名変更			尺 庫 第三角法	1:1	CUSTOMER 納入先	殿
DATE 日付		CAREER 業 歴		CHECK 検 印				
監 査	核 査	設 計	製 図	098, NO. 図番	SHO(P)15015 △	製品名	SHOEIFLEX-15(P I)	JOB 管理番号
田 中	田 中	竹 島	竹 島	DATE 日付	2013/04/03	部品名	組 立 図(接続) Bタイプ	SHOEI MANUFACTURING CO., LTD. 株式会社 正 英 製作所