
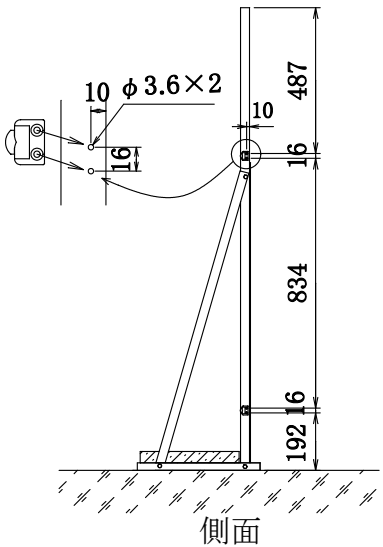
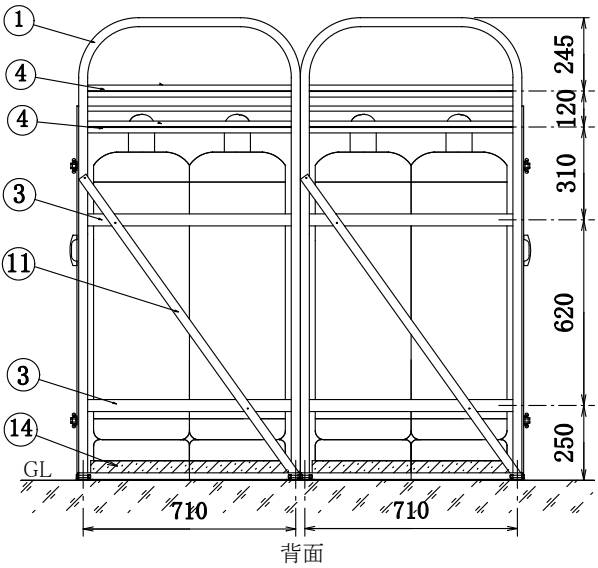
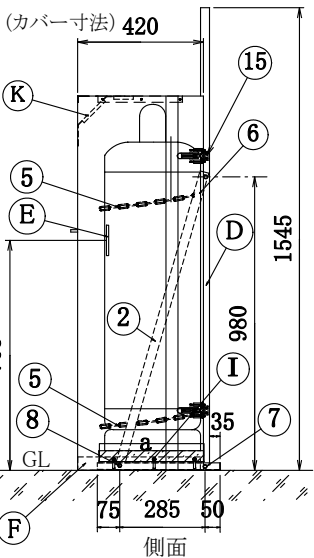



※ 勾配調整で見て来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用下さい。

a	側面長穴隠しフィン (コーナーパネル)	アルミ 0.2t×60×350	6
	前面長穴隠しフィン (コーナーパネル)		
	前面長穴隠しフィン (フラットパネル)		
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

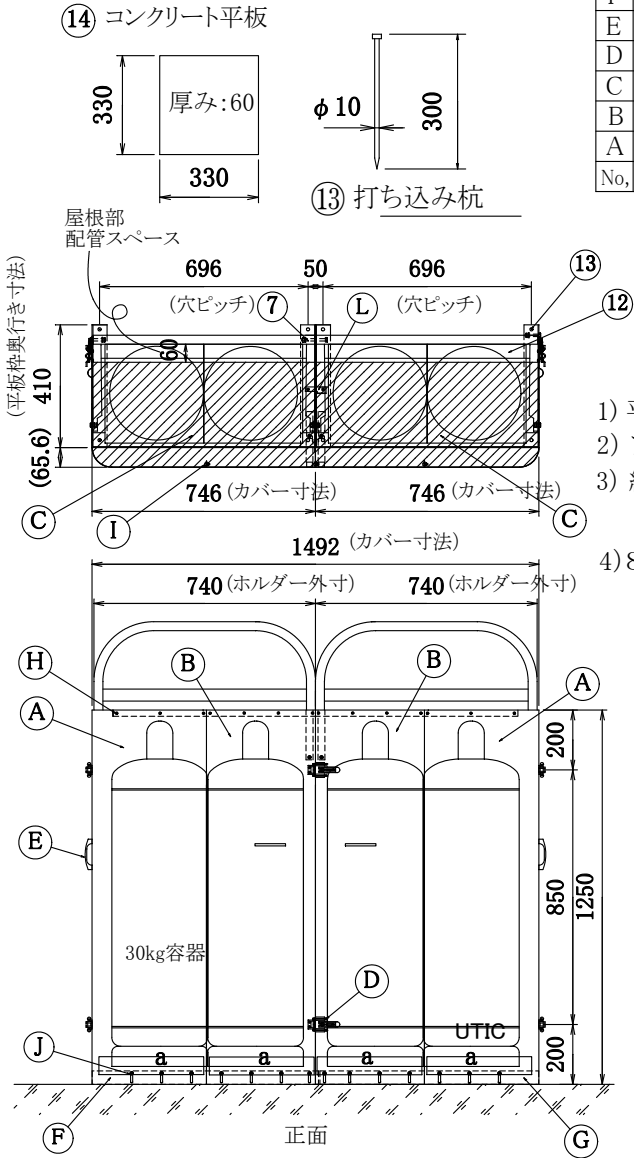

【ツインカバー】

L	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板	1.6t	1	
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板	1.6t	2	
J	塗装付六角ボルトセット	(ホホワイト) M6×15 フランジ付ボルト・ナット		24	
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 ナット、座金、バネ座金		14	
H	塗装付ビスセット	(ホホワイト) M4×10 ナット、座金、バネ座金		20	
G	勾配用U字栈	アルミ (フラット) 右パネル用ショート	3t×45	1	
F	勾配用U字栈	アルミ (フラット) 左パネル用ロング	3t×45	1	
E	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金) M6×10 トラスネジ		4	
D	パチン錠	ZDC #2(クローム鍍金) Sus304		6	
C	ルーフ左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2	
B	フラットパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2	
A	コーナーパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2	
No,	品 名	材 質 ・ 寸 法			数量

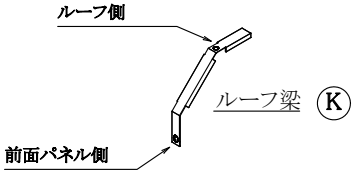


- 1 平板置き台⑫の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑦で固定する。
- 2 アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル②をトラスねじ⑧で⑫に固定する。
- 3 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアーチ型支柱①はボルト⑩でL型補強傾斜アングル③はボルト⑨で2台を接続して下さい。
- 4 8本の打ち込み杭⑬で固定しコンクリート平板を平板置き台⑫に乗せますに。

【ボンベホルダー】

15	パチン錠フックセット	ZDC #2(クローム鍍金) Sus304	※	4	
14	コンクリート平板	t=60 330×330		4	
13	打ち込み杭	SWCH8 ユニクロ	φ 10×300	8	
12	平板置き台	アルミ A6063S ・ T5 L型 25×50×3t		2	
11	補強バー	アルミA6063S ・ T5 フラット 30×3t		2	
10	ボルト	SUS M8×80, ナット、座金、バネ座金		2	
9	ボルト	SUS M8×25, ナット、座金、バネ座金		1	
8	トラスねじ	SUS M8×15, ナット、座金、バネ座金		2	
7	ボルト	SUS M8×45, ナット、座金、バネ座金		2	
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		8	
5	ボンベチェーン	SWRM	φ 4×1600	4	
4	架台取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t		4	
3	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型 20×40×3t		4	
2	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型 30×30×3t		4	
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角 30×30×3t		2	
No,	品 名	材 質 ・ 寸 法			数量

※ 15 【パチン錠フックセット】・4セット



(ボンベホルダーにカバーを後付けする場合のパチン錠フック取付け位置)

* 震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社

品名 セパレートカバー付ボンベホルダー(平板枠仕様)
機種 UTIC-304SECXH

縮尺 / 図番
設計, 21.6.15