

※ 勾配調整で見て来た長穴をかくす為のフィンです。  
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用下さい。

|   |                  |                    |    |
|---|------------------|--------------------|----|
| a | コーナーパネル前面長穴隠しフィン | アルミ<br>0.2t×60×350 | 2  |
|   | コーナーパネル側面長穴隠しフィン |                    | 2  |
|   | フラットパネル前面長穴隠しフィン |                    | 2  |
|   | 品名               |                    | 数量 |


【セパレートカバー】

|     |             |                            |       |    |
|-----|-------------|----------------------------|-------|----|
| L   | ルーフ連結フック    | ガルファン カラー鉄板                | 1.6t  | 1  |
| K   | ルーフ梁        | ガルファン カラー鉄板                | 1.6t  | 2  |
| J   | 塗装付六角ボルトセット | (ホホワイト) M6×15 フランジ付ボルト・ナット |       | 24 |
| I   | パネル接続用ビスセット | (塗装なし) M4×10 ナット、座金、バネ座金   |       | 14 |
| H   | 塗装付ビスセット    | (ホホワイト) M4×10 ナット、座金、バネ座金  |       | 20 |
| G   | 勾配用U字棧      | アルミ(フラット) 右パネル用ショート        | 3t×45 | 1  |
| F   | 勾配用U字棧      | アルミ(フラット) 左パネル用ロング         | 3t×45 | 1  |
| E   | 取っ手         | ZDC #2(クローム鍍金) M6×10 トラスネジ |       | 4  |
| D   | パチン錠        | ZDC #2(クローム鍍金) Sus304      |       | 6  |
| C   | ルーフ左右       | ガルファン カラー鉄板                | 0.6t  | 2  |
| B   | フラットパネル左右   | ガルファン カラー鉄板                | 0.6t  | 2  |
| A   | コーナーパネル左右   | ガルファン カラー鉄板                | 0.6t  | 2  |
| No. | 品名          | 材質                         | 寸法    | 数量 |


【ボンベホルダー】

|     |             |                           |    |    |
|-----|-------------|---------------------------|----|----|
| 13  | パチン錠用フック    | ZDC #2(クローム鍍金) Sus304     |    | 4  |
|     | 皿タッピンネジ     | SUS M4×12                 |    | 8  |
| 12  | ボルト         | SUS M8×80, ナット、座金、バネ座金    |    | 2  |
| 11  | ボルト         | SUS M8×25, ナット、座金、バネ座金    |    | 1  |
| 10  | ボルト         | SUS M8×18, ナット、座金、バネ座金    |    | 2  |
| 9   | ボルト         | SUS M8×45, ナット、座金、バネ座金    |    | 2  |
| 8   | アンカーボルト     | SUM 31L φ8×50             |    | 8  |
| 7   | ボンベチェーン W   | SWRM φ4×1600              |    | 4  |
| 6   | ボンベチェーン用フック | ADC アルミダイカスト              |    | 8  |
| 5   | 架台取付棧       | アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t |    | 4  |
| 4   | ボンベ転倒防止棧    | アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t |    | 4  |
| 3   | L型傾斜アングル    | アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t |    | 4  |
| 2   | 接地アングル      | アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t |    | 4  |
| 1   | アーチ型支柱      | アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t  |    | 2  |
| No. | 品名          | 材質                        | 寸法 | 数量 |




(ルーフとボンベホルダーとの隙間)

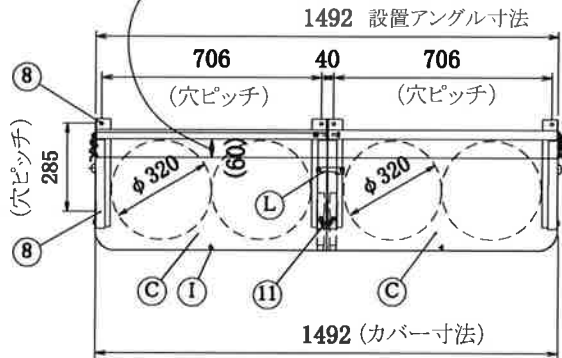

- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨で固定する。
  - 2) アーチ型支柱①の左右にL型傾斜アングルをボルト⑨で取り付けて他端をボルト⑩で②に固定する。
  - 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアーチ型支柱①はボルト⑫でL型補強傾斜アングル③はボルト⑪で2台を接続して下さい。
  - 4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて8本のアンカー⑧で固定する。
- \* ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリート打ちを施工しておいて下さい。

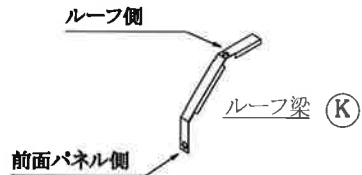

【パチン錠用フック取付けピッチ】

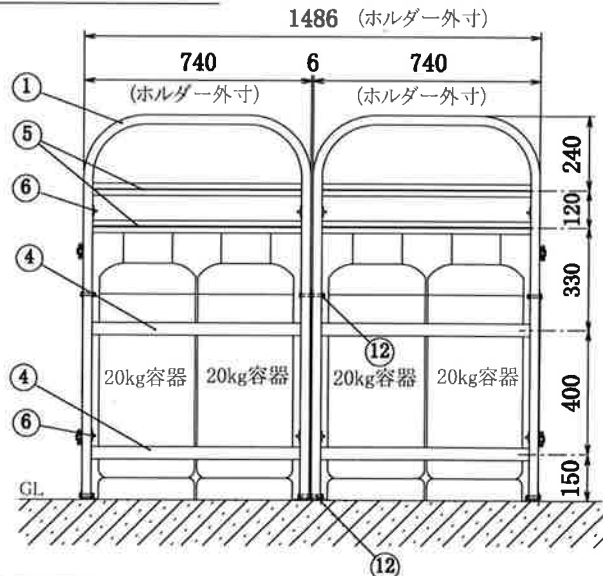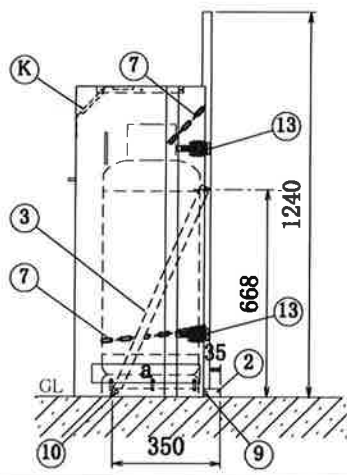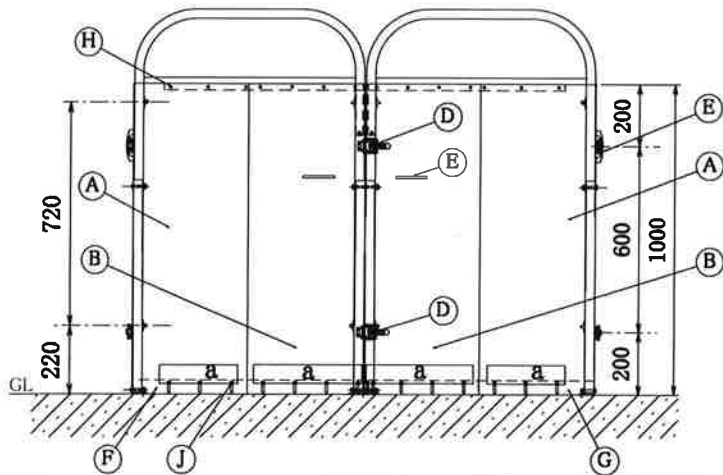

\* 震度7(818gal)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に  
ボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社

品名 セパレートカバー付ボンベホルダー  
機種 UTIC-204SECXKW

縮尺 / 図番  
設計 21.10.11