



平面

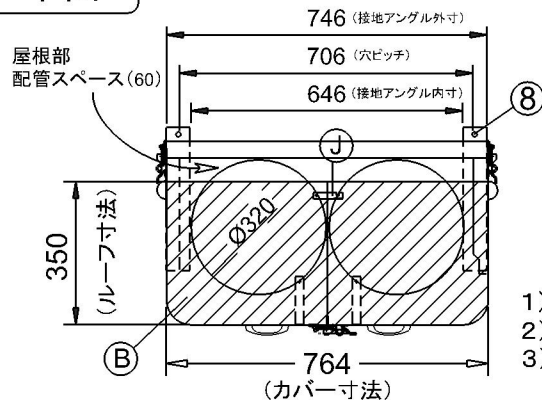

① ルーフ梁

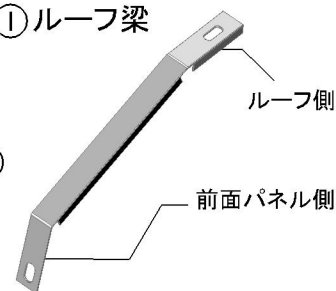

【セパレートカバー】

J	ルーフ連結フック	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
I	ルーフ梁	ガルファンカラー鉄板 1.6t	2
H	塗装付六角ボルトセット	(ホワイト) M6×15 フランジ付ボルトナット	16
G	塗装付ビスセット	(ホワイト) M4×10 ナット、座金、パネ座金	12
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右パネル用ショート 3t×45	1
E	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左パネル用ロング 3t×45	1
D	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金) M6×10 トラスネジ	4
C	パチン錠フックセット	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304(フック×2)	6
B	ルーフ左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
A	コーナーパネル左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
No.	品名	材質・寸法	数量

【ボンベホルダー】


12	パチン錠用フック	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	4
11	補強バー	アルミA6063S 30×3t	1
10	ボルト	SUS M8×18. ナット、座金、パネ座金	2
9	ボルト	SUS M8×45. ナット、座金、パネ座金	4
8	アンカーボルト	SUM 3IL φ8×50	4
7	ボンベチェーンW	SWRM Φ4×1600	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	2
5	架台取付棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	2
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	2
3	L型傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	1
2	接地アングル	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	1
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	1
No.	品名	材質・寸法	数量

- 1) 右側及左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨で固定する。
 - 2) アーチ型支柱①の左右にL型補強傾斜アングルをボルト⑨で取り付けて他端をボルト⑩で②に固定する。
 - 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置箇所に置き、アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて4本のアンカー⑧で固定する。
- ※ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。



※勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。

a	側面長穴隠しフィン 前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×350	4
No.	品名	材質・寸法	数量

正面

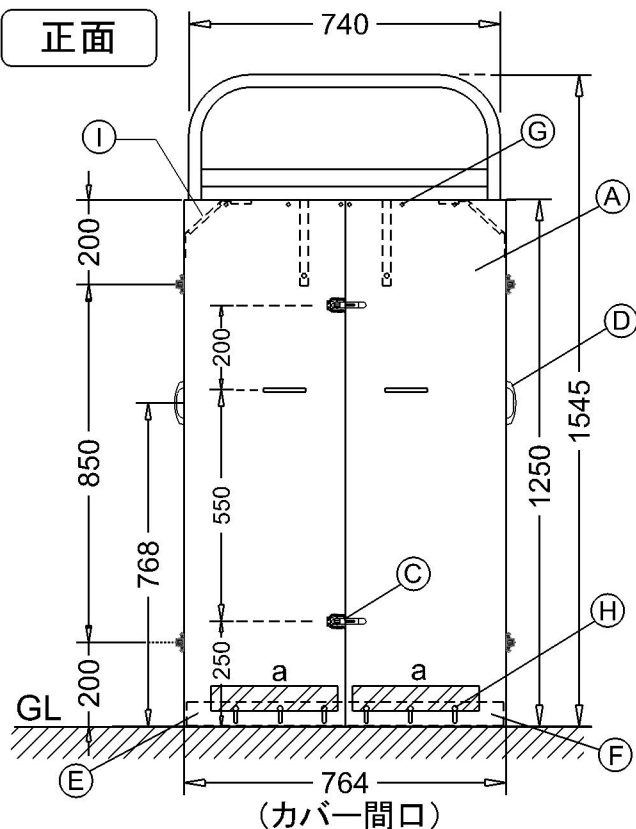

右側面

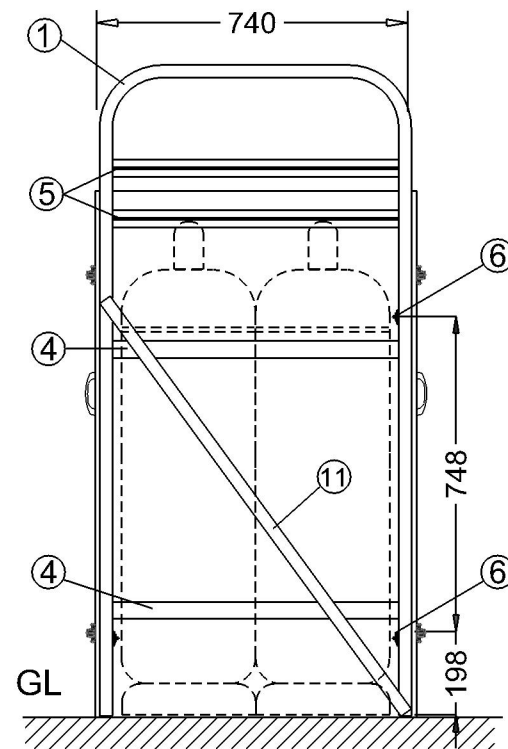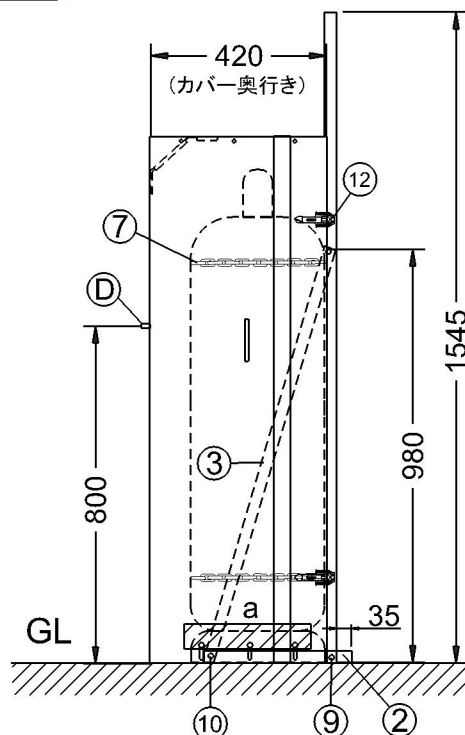

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為にボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名
機種

セパレートカバー(ボンベホルダー付)
UTIC-302SECX-KW

縮尺
設計 23.6.28

図番
作者 N.IMAI