
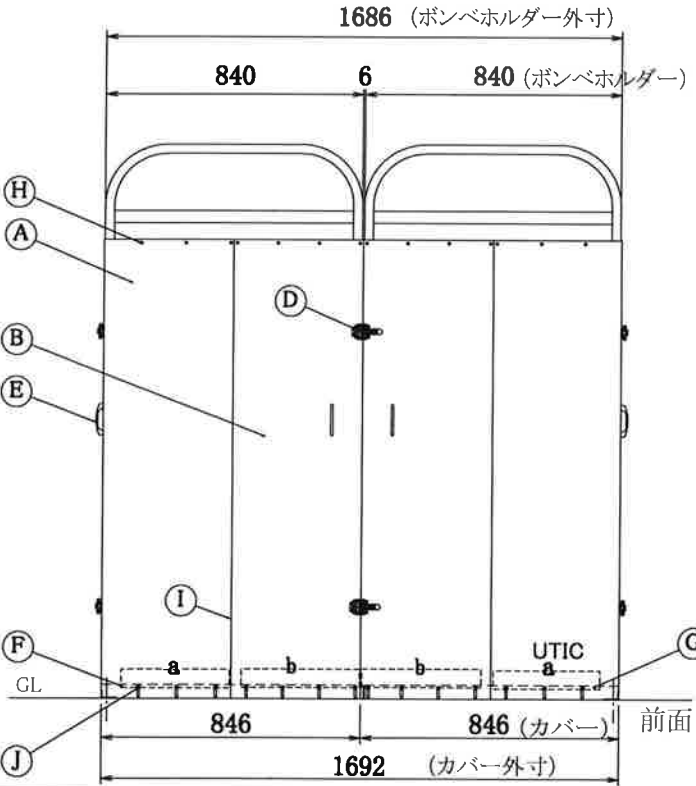


※ 勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。



a	b 前面長穴隠しフィン(フラット側)	アルミ 0.2t×60×390	2
	側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×350	2
	前面長穴隠しフィン(コーナー側)		2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量

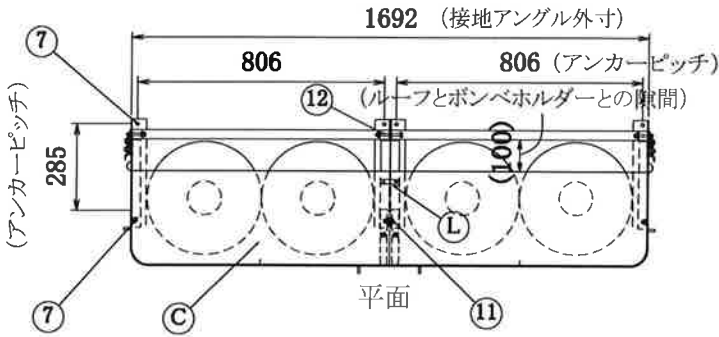

L	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板	1.6t	1
K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板	1.6t	2
J	塗装付六角ボルトセット	(ホワイト) M6×15 フランジ付ボルト・N		24
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 N、W、SW		16
H	塗装付ビスセット	(ホワイト) M4×10 N、W、SW		18
G	勾配用U字棧	アルミ(フラット) 右パネル用ショート	3t×45	1
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット) 左パネル用ロング	3t×45	1
E	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金)		4
D	パチン錠セット	ZDC #2(クローム鍍金) Sus304、フック		6
C	ルーフ左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
B	フラットパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
A	コーナーパネル左右	ガルファン カラー鉄板	0.6t	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量	

13	補強バー	アルミ A6063S	30×3t	2
12	ボルト	SUS	M8×80	2
11	ボルト	SUS	M8×25	1
10	ボルト	SUS	M8×18	2
9	ボルト	SUS	M8×45	2
8	アンカーボルト	SUM 31L	φ8×50	8
7	ボンベチェーンW	ユニクロ鍍金	φ4×1600	4
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		8
5	架台取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	4
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20×40×3t	4
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30×30×3t	4
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	25×50×3t	4
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30×30×3t	2
No.	品 名	材 質 ・ 寸 法	数量	

- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨で固定する。
 - 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③をボルト⑩で②に固定する。
 - 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアーチ型支柱①はボルト⑫でL型補強傾斜アングル③はボルト⑪で2台を接続して下さい。
 - 4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて8本のアンカー⑧で固定する。
- ※ ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

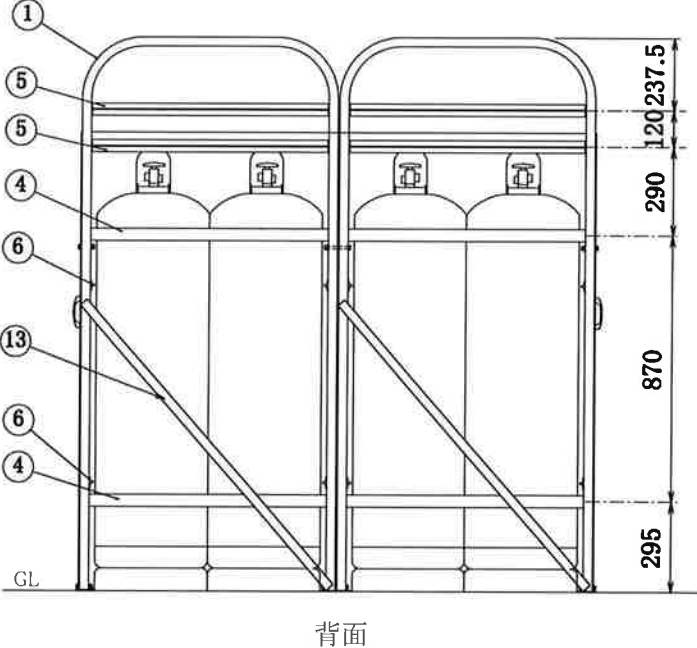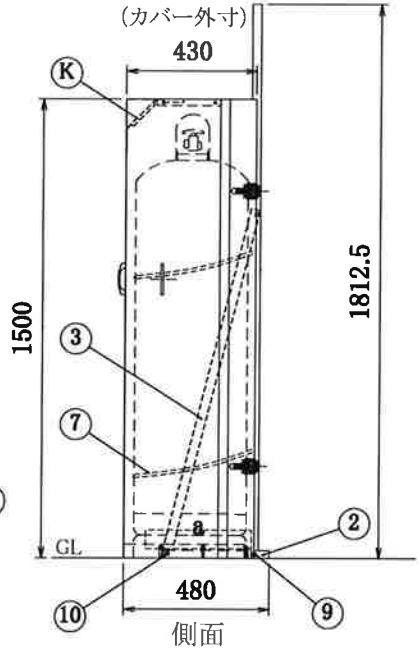

※ 震度7(818gal程度)の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

高橋産業株式会社	品名	セパレートカバー付ボンベホルダー	縮尺 /	図番
	機種	UTIC-504SECXKW	設計, 21. 5.24	