

※勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。

b	コーナーパネル側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×350	2
a	コーナーパネル前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×230	4
No.	品名	材質・寸法	数量


【セパレートカバー】

L	ルーフ連結フック	ガルファンカラー鉄板 1.6t	1
K	ルーフ梁	ガルファンカラー鉄板 1.6t	2
J	塗装付六角ボルトセット	(ホワイ) M6×15 フランジ付ボルトナット	22
I	パネル接続用ビスセット	(塗装なし) M4×10 ナット、座金、バネ座金	14
H	塗装付ビスセット	(ホワイ) M4×10 ナット、座金、バネ座金	18
G	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右パネル用ショート 3t×45	1
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左パネル用ロング 3t×45	1
E	取っ手	ZDC #2(クローム鍍金) M6×10 トラスネジ	4
D	バチン錠	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304 (フック×2)	6
C	ルーフ左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
B	フラットパネル左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
A	コーナーパネル左右	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
No.	品名	材質・寸法	数量


【ボンベホルダー】

15	アルミ製フィン	アルミ 0.2t×60×1000	1
14	バチン錠用フック	ZDC #2(クローム鍍金)、Sus304	4
	皿タッピンネジ	SUS M4×12	8
13	背面パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	2
12	ボルト	SUS M8×80. ナット、座金、バネ座金	2
11	ボルト	SUS M8×25. ナット、座金、バネ座金	1
10	ボルト	SUS M8×18. ナット、座金、バネ座金	2
9	ボルト	SUS M8×45. ナット、座金、バネ座金	4
8	アンカーボルト	SUM 3IL φ8×50	8
7	ボンベチェーンW	SWRM φ4×1600×2、φ4×1100×2	4
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	8
5	ヘッダー取付棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
4	ボンベ転倒防止棧	アルミ A6063S・T5 T型 20×40×3t	4
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S・T5 L型 30×30×3t	4
2	接地アングル	アルミ A6063S・T5 L型 25×50×3t	4
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S・T5 角 30×30×3t	2
No.	品名	材質・寸法	数量

平面

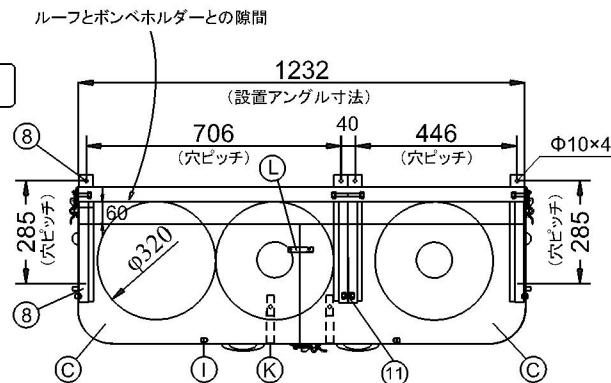


(K) ルーフ梁




- 1) 右側及左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨で固定する。
 - 2) アーチ型支柱①の左右に補強傾斜アングルをボルト⑨で取り付けて他端をボルト⑩で②に固定する。
 - 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置箇所に置き、アーチ型支柱①はボルト⑫で補強傾斜アングル③はボルト⑪で2台を接続してください。
 - 4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて8本のアンカー⑧で固定する。
- ※ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。


前面

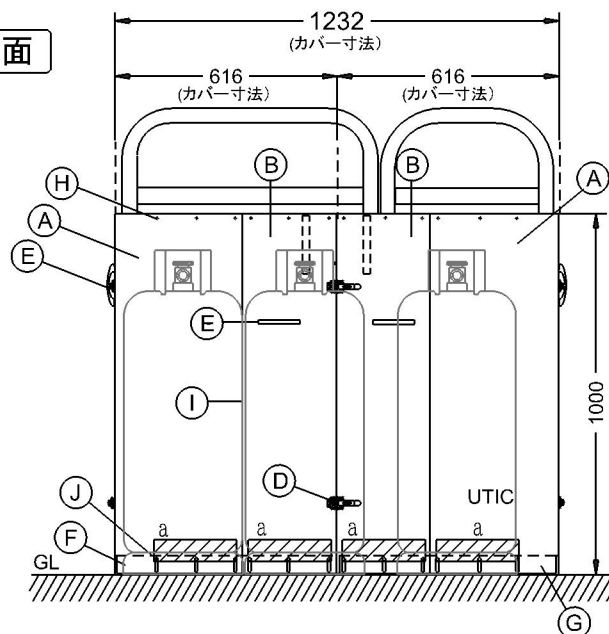


側面

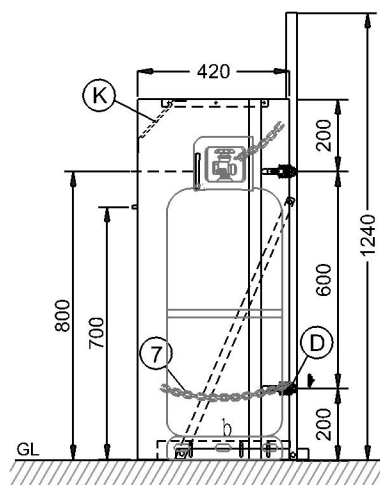

背面

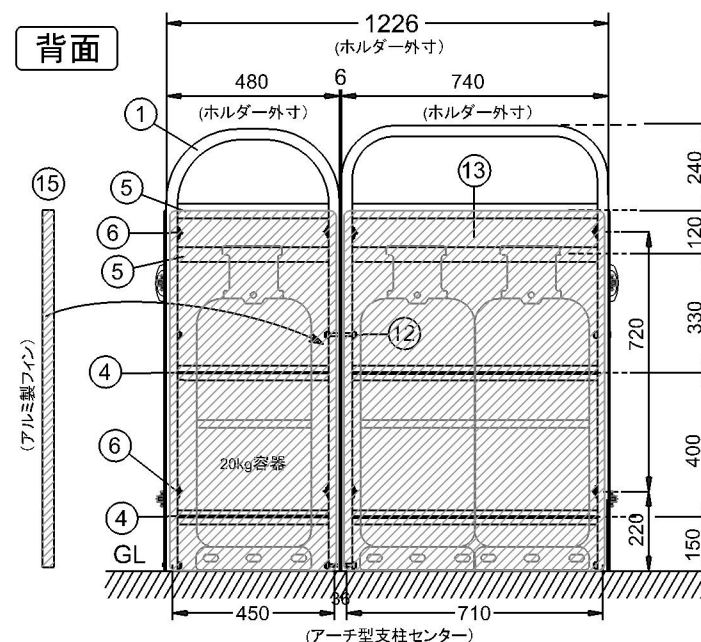

【バチン錠用フック取付ピッチ】

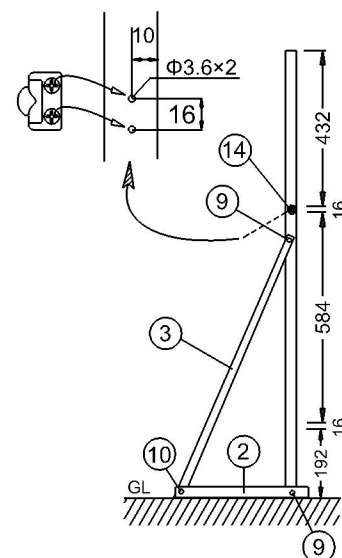

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名	ボンベホルダー付セパレートカバー	縮尺	図番
機種	UTIC-203SECX-KWP	設計	23.08.22
		作図者	N.IMAI