


平面



(K)ルーフ梁

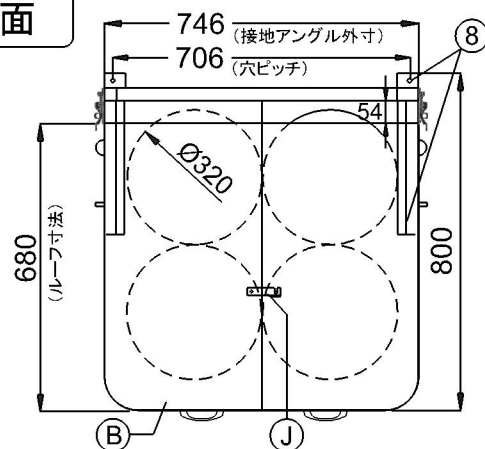

11	背面パネル	ガルファンカラー鉄板 0.6t	1
10	短ボルト	SAS M8×18	2
9	長ボルト	SAS M8×45	4
8	アンカーボルト	SUM 31L Φ8×50	4
7	ボンベチェーン(2.2m)	ユニクロ鍍金 Φ4×2200	2
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	4
5	ユニット取付棧	アルミA6063S-T5 T型 20×40×3t	2
4	ボンベ転倒防止棧	アルミA6063S-T5 T型 20×40×3t	2
3	L型補強傾斜アングル	アルミA6063S-T5 L型 30×30×3t	2
2	接地アングル	アルミA6063S-T5 L型 25×50×3t	2
1	アーチ型支柱	アルミA6063S-T5 角 30×30×3t	1
No.	品名	材質・寸法	数量


K	ルーフ梁	ガルファン カラー鉄板 1.6t	2
J	ルーフ連結フック	ガルファン カラー鉄板 1.6t	1
I	塗装付六角ボルト	M6×15 フランジ付ボルト・ナット	20
H	塗装付ビスセット	M4×10 ナット、座金、パネ座金	16
G	勾配用U字棧	アルミ(フラット)右/パネル用ショート3t×45	1
F	勾配用U字棧	アルミ(フラット)左/パネル用ロング3t×45	1
E	取っ手	ZDC #2(クロム鍍金)	4
D	フック	ZDC #2(クロム鍍金)	4
C	パチン錠	ZDC #2(クロム鍍金) Sus304	6
B	ルーフ	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2
A	パネル本体	ガルファン カラー鉄板 0.6t	2
No.	品名	材質・寸法	数量

- 1) 右側及左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、長ボルトで固定する。
 - 2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③を短ボルト⑩で②に固定する。
 - 3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置箇所に置き、アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて4本のアンカー⑧で固定する。
- ※ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。


※勾配調整で見えて来た長穴をかくす為のフィンです。
又、コーナーRにかかる場合はカットしてご使用ください。

No.	品名	材質・寸法	数量
a	前面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×300	2
b	側面長穴隠しフィン	アルミ 0.2t×60×670	2


正面

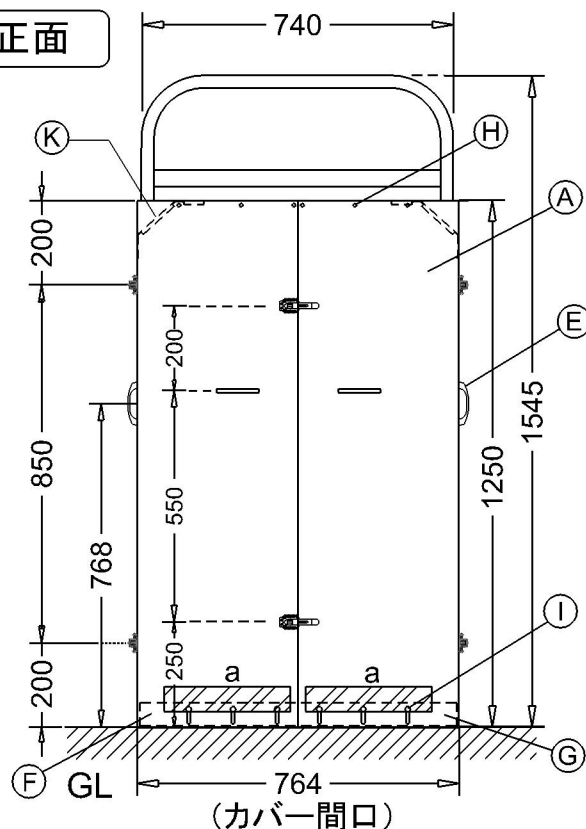

右側面

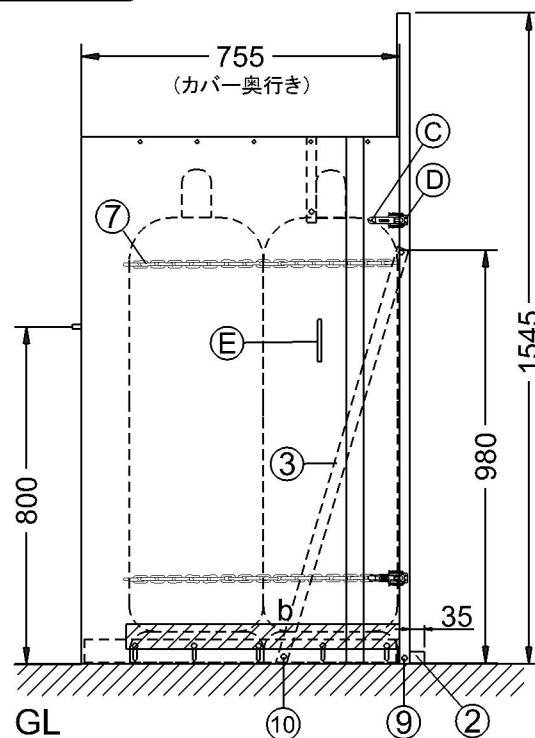

背面

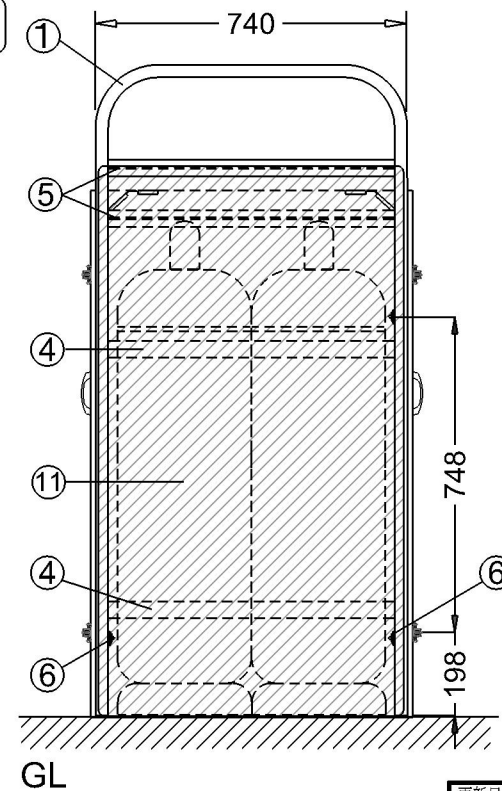

※震度7(818GAL)程度の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に
ボンベチェーンは上下2本懸けとしてください。

高橋産業株式会社

品名
機種

セパレートカバー(ボンベホルダー背面パネル付)
UTIC-304SECZ-KWP

縮尺
設計 23.04.21

更新日
△23.06.22
図番
作図者 N.IMAI